

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 50/1/25

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Директору МБОУ «Караульно-Горская основная общеобразовательная школа Нурлатского
муниципального района Республики Татарстан»*

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

Егоровой Галине Васильевне

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам
(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 50 «04» марта 2019 года, ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 13 ч 00
мин. "12" марта 2019 г. по 16 ч 00 мин. "12" марта 2019 г. проведена проверка
инспектором МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
капитаном внутренней службы Шайхутдиновым Тагиром Хасанзановичем на объекте
МБОУ «Караульно-Горская ООШ», расположенный по адресу: РТ, Нурлатский
муниципальный район, с. Караульная-Гора, ул. Школьная, д.27

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Караульно-Горская ООШ» Егоровой Г.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	<p>По окончании срока в соответствии с инструкцией изготовителя огнезащитных работ руководитель объекта не обеспечил повторной обработки конструкций помещения (обрешетки);</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. (Требование п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);</p>	01.03.2020	
2	<p>Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний;</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (Требование п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);</p>	01.03.2020	
3	<p>У эвакуационного выхода детского сада отсутствует ручной пожарный извещатель;</p>	<p>Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня земли или пола. Места установки ручных пожарных извещателей приведены в приложении 13. (Требование ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ; п. 12.41 прил. 13 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации нормы и правила проектирования»);</p>	01.03.2020	
4	<p>В помещении детского сада (тамбур, кладовка), отсутствуют дымовые пожарные извещатели;</p>	<p>В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей; (Требование ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ; НПБ 88-2001 п. 12.16);</p>	01.03.2020	
5	<p>Двери на лестничной площадке второго этажа ведущие из коридора не оборудованы устройствами (доводчиками) для их самозакрывания и уплотнениями в притворах;</p>	<p>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; (Требование ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*);</p>	01.03.2020	

6	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.	Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. (Требование п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	01.03.2020	
---	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПРГУ МЧС России по РТ капитан внутренней службы Шайхутдинов Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"12" марта 2019 г.

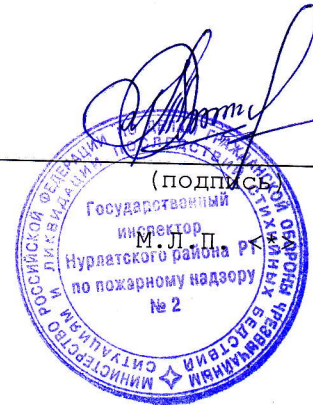

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

директор МБОУ «Караульно-Горская основная общеобразовательная школа» Егорова Г.В.
(должность, фамилия, инициалы)

"12" марта 2019 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.