



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \* КНМ 16210061000201198189 от 07.10.2021



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)  
ул. Ф.Яруллина, д. 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07, e-mail: undrt@mail.ru  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому  
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по  
по Республике Татарстан**

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул. им. Р.С. Хамадеева, д. 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040, (8-84345) 4-44-02, e-mail: ondnurlat@mail.ru  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 282 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Селенгушская основная общеобразовательная школа»  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора по пожарному надзору –  
начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, Юсупова  
Р.Р.

№ 282 от « 07 » октября 202 1 года

в период с « 14 » октября 202 1 г. по « 27 » октября 202 1 г.

Государственным инспектором по пожарному надзору – старший дознаватель межрайонного  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)



отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аксубаевскому и Нурлатскому  
органа государственного пожарного надзора)

муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, майором внутренней службы  
Ислямовым Расимом Рустемовичем

проведено внеплановое (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Селенгушская основная  
общеобразовательная школа».

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<b>Двери в пожароопасном помещении (склады столовой) не соответствует требуемому пределу огнестойкости;</b>	Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2;	<b>01.10.2022г</b>	
2.	<b>Конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетки) не подвергнуты огнезащитной обработке;</b>	Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий 5 степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому	<b>01.10.2022г</b>	



		распространению горения. СП 4.13130.2009 Раздел 5 п. 5.2, п. 5.2.4.12; СНиП 21.01-97* Раздел 7 п. 7.1, п. 7.12;	
3.	Для напольных покрытий в коридоре 1-го и 2-го этажа применены горючие материалы (динолеум, битум) с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности, отсутствуют сертификаты на данные материалы;	В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (п. 6.25* СНиП 21-01-97*);	01.10.2022г
4.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с заполнением проемов в этих преградах противопожарными дверями или окнами (школу от сельского клуба)	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. (Требование Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.	01.10.2022г




		7.4, 5.14 Таблица 2* СНиП 21-01-97);	
5.	<b>Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле с составлением соответствующего протокола испытаний.</b>	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (Требование п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).	<b>01.10.2022г</b>

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Селенгушская основная общеобразовательная школа» Ерхова С.Н.**

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

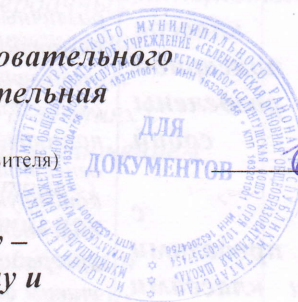

*Erkhov*  
(подпись)

**Государственный инспектор по пожарному надзору – старший дознаватель МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Ислямов Р.Р..**

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

*Islamov*  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.