

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Азнакаевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан
ул. М.Джалиля, 54, г.Азнакаево, Республика Татарстан, 423330, (85592)7-19-19, факс 7-20-01

Предписание № 118 / 1 / 89

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
«Чулпан» села Балтачево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
ИИН 1643004194, ОГРН 1021601571265

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя) (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Заведующей МБДОУ «Детского сада «Чулпан» села Балтачево Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан Хабиповой Гюзелие Флюровне

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отделения надзорной деятельности по Азнакаевскому муниципальному району
№ 118 от «23» ноября 2018 года, ст.6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин.
«04» декабря 2018 г. по 14 ч. 00 мин. «04» декабря 2018 г.

в период с _____ ч. _____ мин.

«___» _____ 2018 г. по _____ ч. _____ мин. «___» _____ 2018 г.
проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Азнакаевскому муниципальному

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

району по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней
службы Сафиуллиным Айдаром Линарисовичем, Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Чулпан» села Балтачево Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан ИИН 1643004194, ОГРН 1021601571265 по
адресу: 423302, Республика Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, село Балтачево,
улица Центральная, дом 39

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ «Детского сада «Чулпан» села Балтачево

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Азнакаевского МР РТ Хабиповой Гюзелией Флюровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пре- дпи- сан- ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наиме-нование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	- Руководителем организации не определен порядок и сроки	статья 4 Федерального закона №123- ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной	04.11.2019	

проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	безопасности», пункт 50 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор по Азнакаевскому


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

муниципальному району по пожарному

по пожарному надзору)

надзору Сафиуллин Айдар Линарисович

« 04 » декабря 2018г.

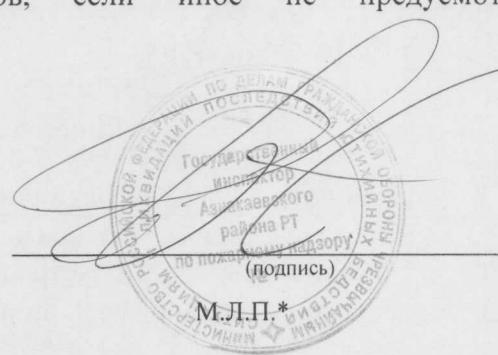

Предписание для исполнения получило:

Заведующая МБДОУ «Детский сад «Чулпан» села Балтачево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан Хабипова Гюзелия Флюровна

(должность, фамилия, инициалы)



« ____ » 20 ____ г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору