

Исх. № 8 от 27 марта 2024г.

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора (Татарстан)
В Высокогорском, Арском,
Атнинском, Балтасинском районах
Э.В. Салковой

Уважаемая Эльвира Валентиновна!


Письмо об устранении выявленных нарушений по постановлению от 12 марта 2024г. №9/4/22 по делу муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Малолызинский детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений	Сроки исполнений	Об устранении выявленных нарушений
1	Обеспечить иммунизацию против ветряной оспы контактными детям и взрослым, не имеющим медицинских противопоказаний к введению вакцины, впервые 72-96 часов после контакта с больным ветряной оспой	до 1.04.2024г.	Нарушение устранено. Контактным, не болевшим ветряной оспой, которые ранее не были привиты была предложена вакцинация. От которой все родители добровольно отказались. Среди взрослых сотрудников не переболевших в/о нет. (Приложение1)
2	Приобрести и промаркировать емкость, с плотно-закрывающейся крышкой, для обеззараживания игрушек в период карантина.	до 1.04.2024г	Нарушение устранено. Приобрели и промаркировали емкость, с плотно-закрывающейся крышкой, для обеззараживания игрушек в период карантина (Приложение2)
3	Каждое спальное место обеспечить матрасниками.	до 1.04.2024г	Нарушение устранено. Написано письмо на имя руководителя Балтасинского районного исполнительного комитета А.Ф. Хайрутдинову. Согласовано на приобретение матрасников. (Приложение3)
4	Составить график и обеспечить проведения генеральной уборки в ясельной группе согласно требованиям НМД с отметкой в	до 1.04.2024г	Нарушение устранено. В ясельной группе график составлен и обеспечен генеральной уборкой согласно

	журнале учета		с требованиями НМД с отметкой в журнале учета. (Приложение 4)
5	В журнале учета работы ультрафиолетовых облучателей воздуха в группах не указывается суммарный срок (часов) эксплуатации	до 1.04.2024г	Нарушение устранено. В журнале учета работы ультрафиолетовых облучений воздуха в группах указывается суммарный срок (часов) эксплуатации (Приложение 5)

Заведующий:


А.В. Филипова

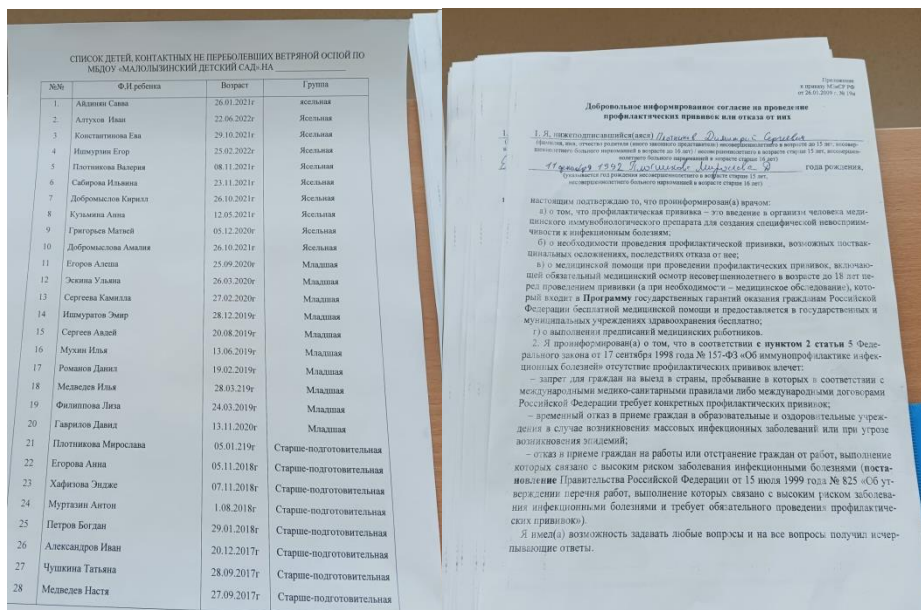


Приложение 1



Приложение 2

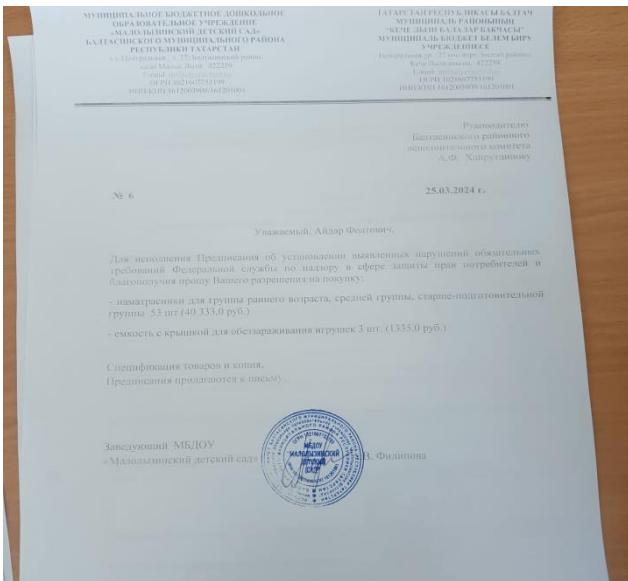

Приложение 3

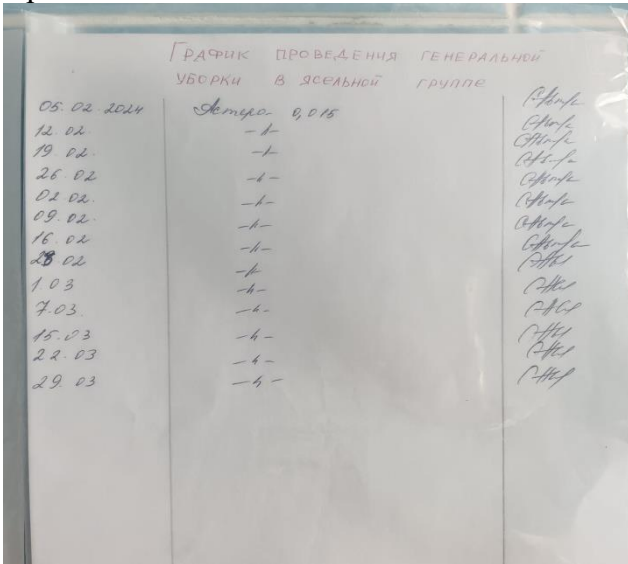

Приложение 4

