



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований



Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском
районе и г. Нижнекамск, Заинском
районе

№ 148/28 _____ г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 18. < 31 > июля 2024 _____ г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г.
Нижнекамск, Заинском районе Зайнуллиным Р.М.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида №42» НМР РТ, 423582, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г.
Нижнекамск, ул.Гагарина 50А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На окнах для проветривания отсутствуют москитные сетки в количестве 10 штук, что является нарушением ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.13. СП 2.4.3648-20.
2. Контейнер для сбора ТБО заполнен больше чем 2/3, крышка не закрывается, что является нарушением ст.28, ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20;
3. В помещении группы 3 с пребыванием детей отсутствует термометр для контроля температуры воздуха в помещении ст.28, ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20;
4. При входе в здание отсутствует знак о запрете курения, что является нарушением ст.12 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»

указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства
Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения
выявленных нарушений предписываю:**

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок устранения
1.	На окнах для проветривания установить москитные сетки в количестве 10 штук, ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.13. СП 2.4.3648-20.	01.09.2024г.
2.	Контейнер для сбора ТБО не заполнять больше чем 2/3, крышку закрывать, ст.28, ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20;	01.09.2024г.
3.	В помещении группы 3 с пребыванием детей установить термометр для контроля температуры воздуха в помещении ст.28, ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20;	01.09.2024г.
4.	При входе в здание установить знак о запрете курения, ст.12 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»	01.09.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №42» НМР РТ, 423582, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул.Гагарина 50А

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе

по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 18


заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «_01_» сентября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском
районе и г. Нижнекамск, Заинском районе

(должность лица, составившего предписание)

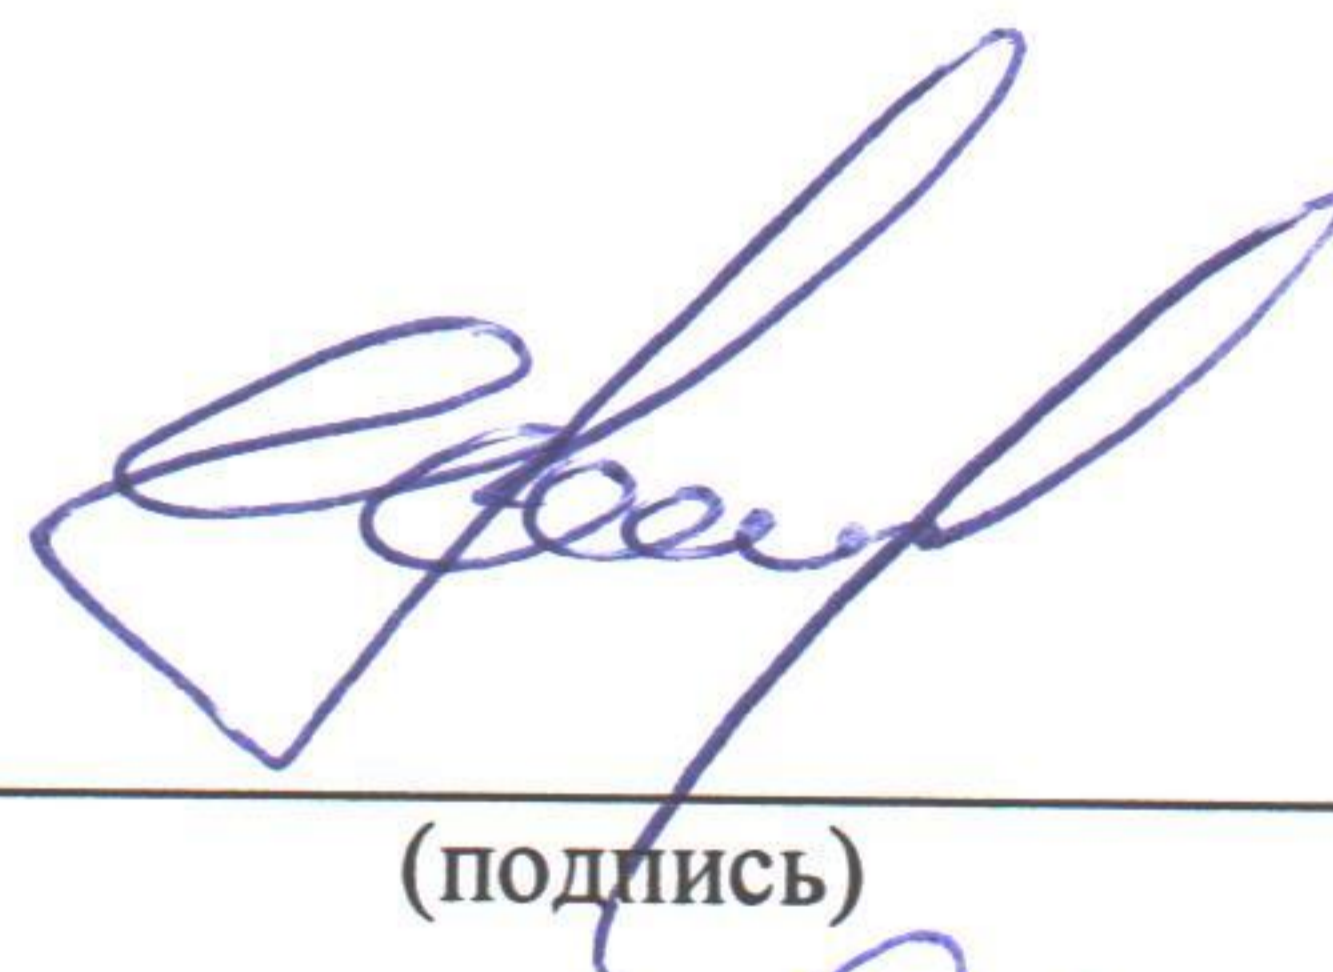


(подпись)


Зайнуллин Р.М.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «31» июля 2024г.

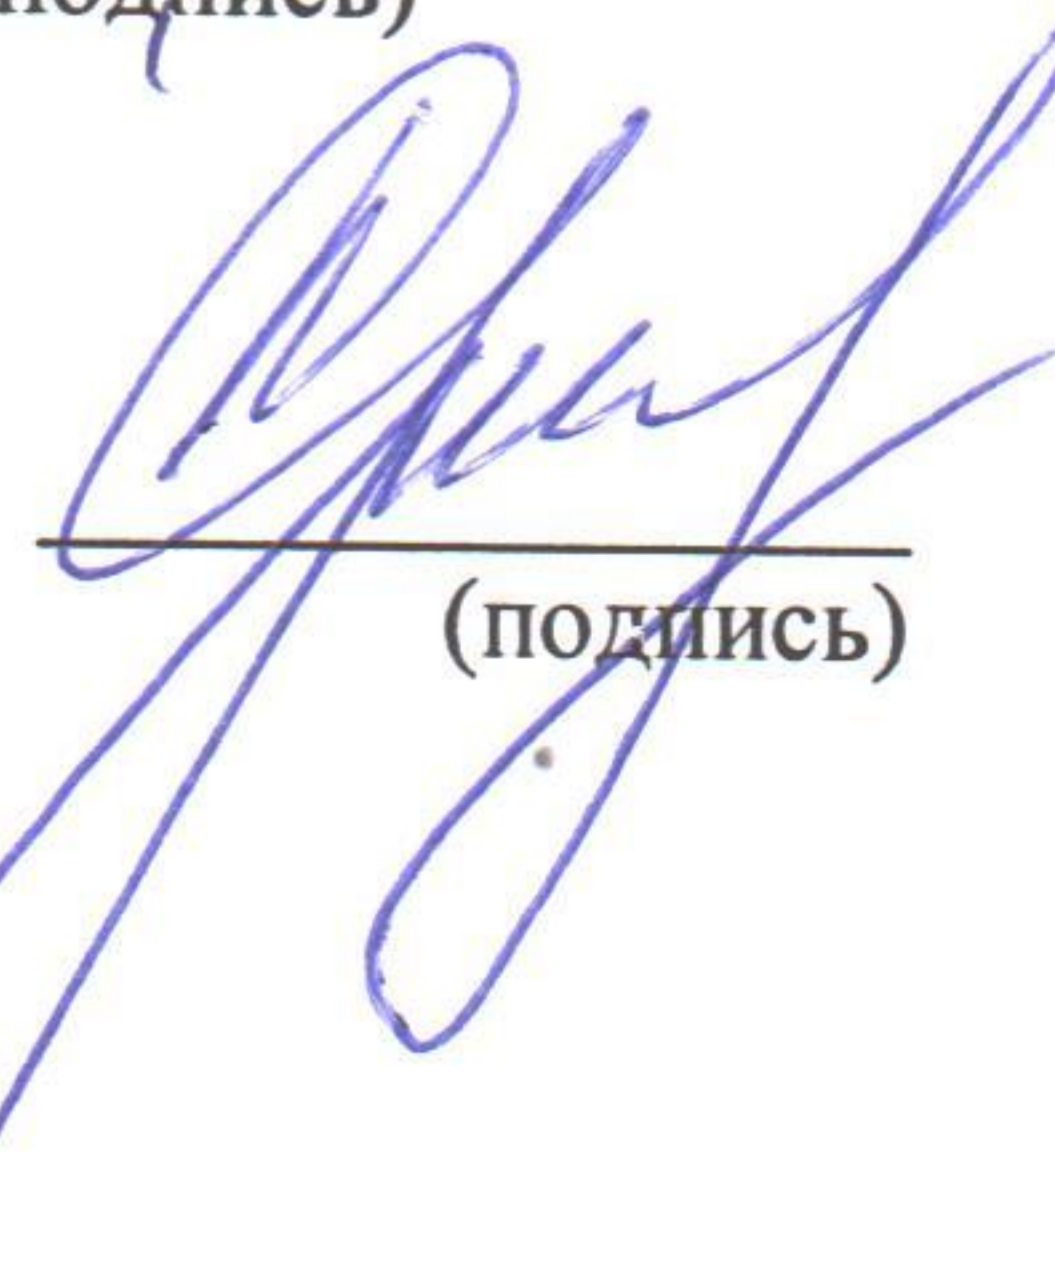

(подпись)

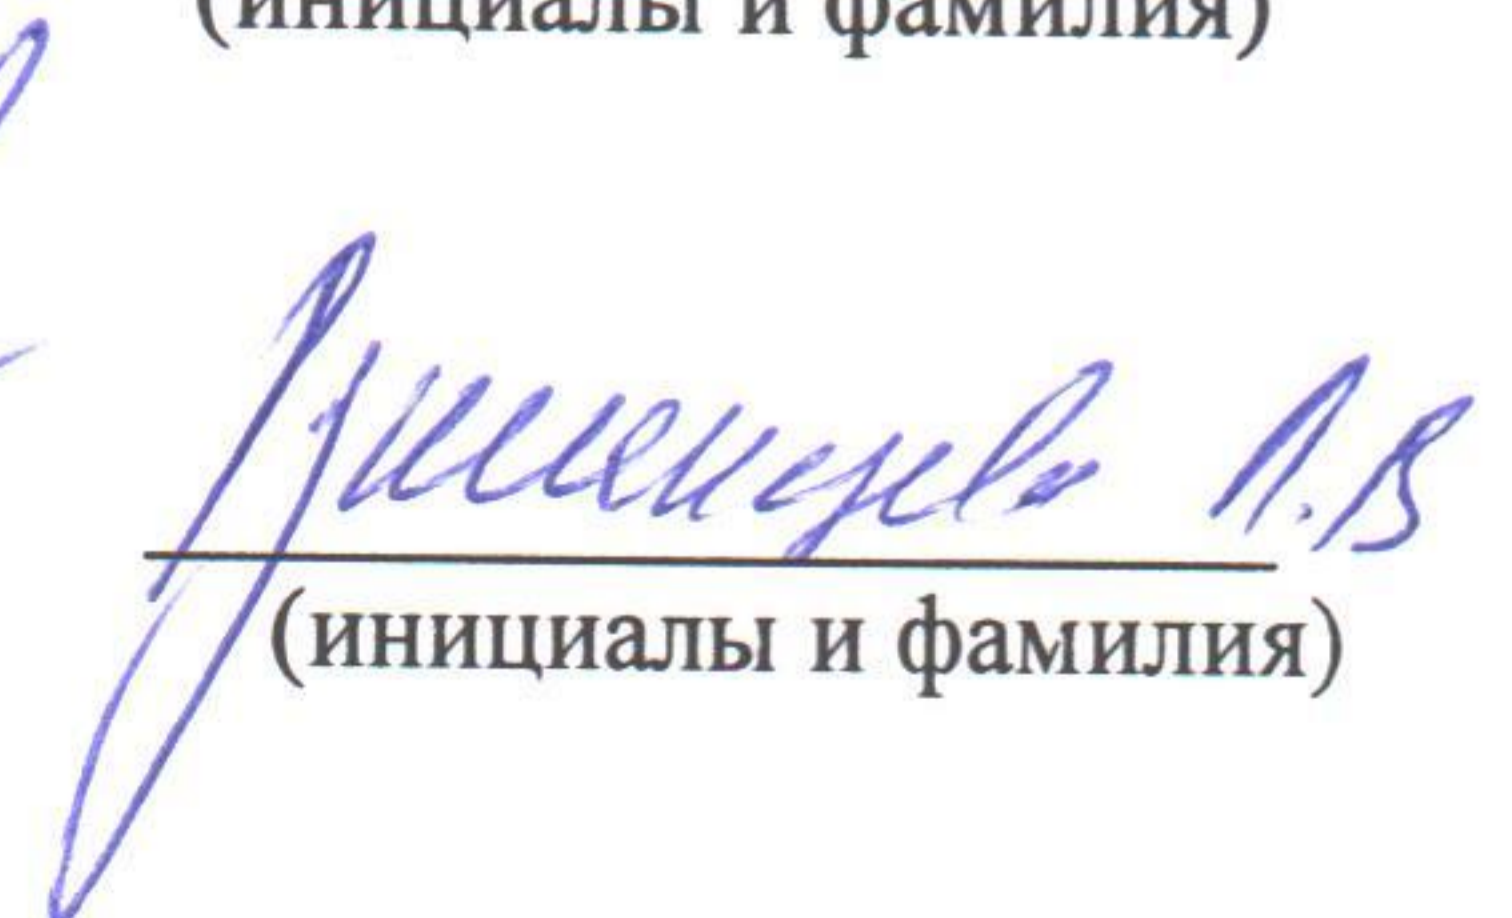

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____