

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому  
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,  
(84345) 2-46-20

г. Нурлат  
(место составления акта)

" 09 " февраля 20 18 г.  
(дата составления акта)

15 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 29**

По адресу/адресам: г. Нурлат, ул. Молодёжная, дом 3 8.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 29 от 31.01.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
№ 13 «Ивушка».

предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 09 " февраля 20 18 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. " 09 "  
февраля 20 18 г. Продолжительность 02 часа 00 минут

" \_\_\_ " \_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 02 часа 00 минут  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонным ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Абдуллина Р.В. 31.01.2018 года 14 часов 45 минут  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Старший инспектор межрайонного ОНД по  
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Талипов Альмарис  
Ниязович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных  
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или  
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и  
наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ «Детский сад «Ивушка»  
Абдуллина Роза Вазыховна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя  
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

**1. Конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетки) не подвергнуты огнезащитной обработке;**

-Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий 5 степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения. (Требование СП 4.13130.2009 Раздел 5 п. 5.2, п. 5.2.4.12; СНиП 21.01-97\* Раздел 7 п. 7.1, п. 7.12);

**2. Не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы, отсутствует протокол испытаний;**

- Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (Требование п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР); п. 3.4 НПБ 245-2001;

**3. Отсутствует наружная пожарная лестница для подъема в чердачное помещение;**

- Для зданий высотой 10 м и более до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак исключением теплого, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам. (Требование п. 8.3\* СНиП 21-01-97);

**4. Установлены по одному пожарному извещателю в тамбурах запасного выхода с прачечной, коридор медицинского пункта;**

- В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей (Требование п. 12.16 НПБ 88-2001);

**5. На дверях расположенных, на первом этаже ведущие на лестничную площадку с общего коридора, отсутствуют устройства (приспособления, доводчики) для их самозакрывания с уплотнениями в притворах;**

- Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; (Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18\* СНиП 21-01-97\*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

**6. На дверях расположенных, на втором этаже ведущие на лестничную площадку с общего коридора, отсутствуют устройства (приспособления, доводчики) для их самозакрывания с уплотнениями в притворах;**

- Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; (Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18\* СНиП 21-01-97\*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

**7. Прачечная от коридора не отделена противопожарной дверью;**

- Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоку, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа). (Требование п.5.2.6 СП 4.13130.2013); Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2\*; СНиП 21-01-97\* раздел 5 п. 5.14 табл.2; п. 7.4; п. 7.18;

**8. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (масляная краска) для покраски лестничных маршей и стен на путях эвакуации.**

(Требование ч.1 ст.1; ч. 1.ст.6; ч.6 ст.134 табл.28,29; ч.4 ст.145; ч.7 ст.146; ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Закон №123-ФЗ).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 29/1/16 от 09.02.2018 года, протокол об административном правонарушении № 336-2018-0025 от 09.02.2018 года.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
А.Н Талипов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующая МБДОУ Детский сад № 13 «Ивушка» Абдуллина Роза Вазыховна.  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 09 " февраля 20 18 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому  
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,  
(84345) 2-46-20

**Предписание № 29 / 1 / 16**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на  
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Детский сад № 13**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического  
лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

**«Ивушка» г. Нурлат**

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора **МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам** по  
(наименование органа ГПН)

пожарному надзору № 29 от "31" января 20 18 года, ст. 6 Федерального  
закона от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с  
13 ч 00 мин. "09" февраля 20 18 г. по 15 ч 00 мин. "09" февраля  
20 18 г. проведена проверка

**Старшим инспектор межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

**районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ майором внутренней**

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**службы Талиповым Альмарисом Ниязовичем, МБДОУ «Детский сад № 13 «Ивушка»,**

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,

**г. Нурлат, ул. Молодёжная, дом № 8.**

(органов местного самоуправления)

совместно с **заведующей МБДОУ «Детский сад № 13 «Ивушка» Абдуллиной Розой Вазы-**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,

**ховной.**

участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<b>Конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетки) подвергнуты огнезащитной обработке;</b>	<b>-Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий 5 степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается</b>	<b>Январь 2019г.</b>	

		применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения. (Требование СП 4.13130.2009 Раздел 5 п. 5.2, п. 5.2.4.12; СНиП 21.01-97* Раздел 7 п. 7.1, п. 7.12);		
2.	Не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы, отсутствует протокол испытаний;	- Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (Требование п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР); п. 3.4 НПБ 245-2001;	Январь 2019г.	
3.	Отсутствует наружная пожарная лестница для подъема в чердачное помещение;	- Для зданий высотой 10 м и более до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак исключением теплого, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам. (Требование п. 8.3* СНиП 21-01-97);	Январь 2019г.	
4.	Установлены по одному пожарному извещателю в тамбурах запасного выхода с прачечной, коридор медицинского пункта;	- В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей (Требование п. 12.16 НПБ 88-2001);	Январь 2019г.	
5.	На дверях расположенных, на первом этаже ведущие на лестничную площадку с общего коридора, отсутствуют устройства (приспособления, доводчики) для их самозакрывания с уплотнениями в притворах;	- Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; (Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);	Январь 2019г.	

6.	На дверях расположенных, на втором этаже ведущие на лестничную площадку с общего коридора, отсутствуют устройства (приспособления, доводчики) для их samozакрывания с уплотнениями в притворах;	- Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах; (Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);	Январь 2019г.	
7.	Прачечная коридора отделена противопожарной дверью;	- Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). (Требование п.5.2.6 СП 4.13130.2013); Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2; п. 7.4; п. 7.18;	Январь 2019г.	
8.	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (масляная краска) для покраски лестничных маршей и стен на путях эвакуации.	(Требование ч.1 ст.1; ч. 1.ст.6; ч.6 ст.134 табл.28,29; ч.4 ст.145; ч.7 ст.146; ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Закон №123-ФЗ).	Январь 2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инспектор межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Талипов А.Н.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

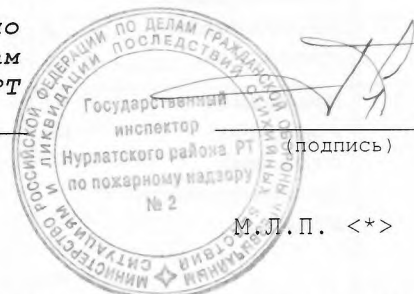

М.Л.П. <\*>

" 09 " февраля 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

**Заведующая МБДОУ «Детский сад № 13 «Ивушка» Абдуллина Р. В.**

(должность, фамилия, инициалы)

" 09 " февраля 20 18 г.

-----

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.