



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Нижекамский территориальный отдел

Ул. Ахтубинская, д.6-б, г. Нижнекамск, 423570, Тел. (8555) 43-24-98, 42-69-22, E-mail: nk-nadzor.uten@mail.ru
www.privol.gosnadzor.ru

а/я 224, ул. К Маркса, 36, г. Чистополь, РТ, 422980, тел\факс (84342) 5-43-10, E-mail: Chist-TO@mail.ru

« 13 » февраля 2015 г.

(дата составления акта)

с. Старые Челны

(место составления акта)

15ч.00мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического
лица/индивидуального предпринимателя –
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения
«Детский сад №19 с. Старые Челны Нурлатского муниципального района
Республики Татарстан»**

№ 43-20-126-133-8

«13» февраля 2015г.

423020, РТ, Нурлатский район
с. Старые Челны, ул. Мира, 2Б
(адрес организации)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Приволжского Управления Ростехнадзора от 27.01.2015 № 214 была проведена плановая, выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №19 с. Старые Челны Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» (сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад №19 с. Старые Челны») ИНН 1632005277, юридический адрес: 423020, Республика Татарстан, Нурлатский район, с. Старые Челны, ул. Мира, 2Б; фактические адреса мест осуществления деятельности: 423020, Республика Татарстан, Нурлатский район, с. Старые Челны, ул. Мира, 2Б.
Продолжительность проверки: с 02.02.2015г. по 13.02.2015г.

Акт составлен: Нижекамским территориальным отделом Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
С копией названного распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

Заведующая Нилова Ирина Геннадьевна

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования)

Лица, проводившие проверку:

Михайлов Алексей
Владимирович

государственный инспектор Нижекамского территориального отдела
Приволжского управления Ростехнадзора.

Иванов Сергей Владимирович	государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора.
----------------------------	--

с участием: не привлекались
(лица, привлекаемые к проверке (экспертные организации и другие))

При проведении проверки присутствовали:

Нилова Ирина Геннадьевна	- заведующая МБДОУ «Детский сад №19 с.Старые Челны»	Приказ по Октябрьскому РОНО №26§30 от 13.09.1982г.
--------------------------	---	--

В ходе проверки установлено:

В оперативном управлении находится здание детского сада (свидетельство о государственной регистрации права серия 16-АН 649584 от 19.12.2014г.).

Проведено энергетическое обследование, имеется энергетический паспорт рег.№СРО-Э-069-0011-0058-32/54 от декабря 2012г.


Теплоснабжение осуществляется от встроенной котельной с котлом КЧМ-5., газовый счетчик СГМН G6 опломбирован, срок госповерки не истек.

Водоснабжение осуществляется от центрального водопровода, установлен водосчетчик СГВ-20 в январе 2015г., опломбирован.

Для горячего водоснабжения используется водонагреватель «Аристон».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
1.	Не согласовано возложение ответственность за электрохозяйство на руководителя с местным органом Ростехнадзора. (ПТЭЭП. п.1.2.4.)
2.	Не проведен анализ годового объема потреблённых энергоресурсов. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, ст. 24, п.1
3.	В освещении помещений применены лампы накаливания 95Вт Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (Федеральный закон №261-ФЗ), ст. 10 п.8
4.	Отсутствует наглядная агитация по экономии ТЭР в помещениях. (ПТЭЭП п.1.2.2.)
5.	Отсутствует акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию, в котором указываются: дата, время и адрес проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию; фамилия, имя и отчество уполномоченных представителей лиц, принимающих участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию и явились для участия в указанной процедуре. (Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии», п. 154)
6.	Не назначены распорядительным документом руководителя организации ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель. П.2.1.2. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ)
7.	Перед счетчиком холодной воды отсутствует фильтр. П.7.2.1. «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» СП 30.13330.2012. Паспорт счетчика.

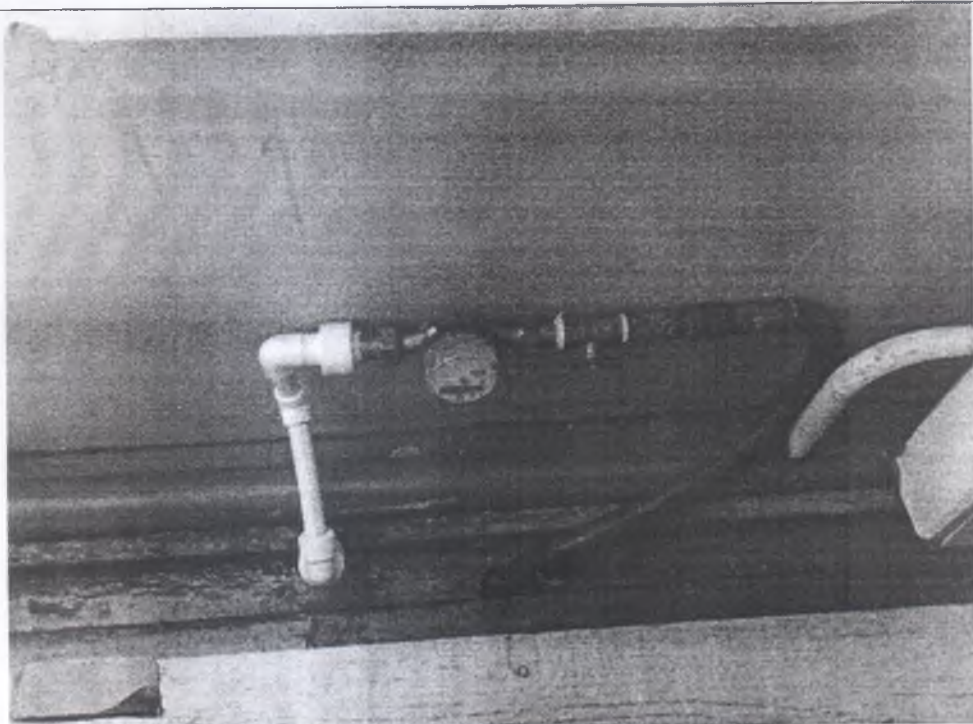

8.

Не обеспечена надлежащая эксплуатация здания: не представлены акты весеннего (осеннего) осмотра зданий и сооружений смотровой комиссией. Ч.9.ст.11. Федеральный закон №261-ФЗ; П.3.3.8. ПТЭТЭ

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 43-20-126-133/8 от 13.02.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора

Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора

Михайлов А.В.

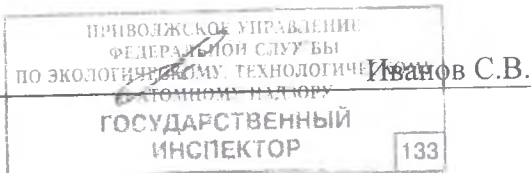

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ «Детский сад №19 с.Старые Челны» Нилова Ирина Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» февраля 2015г.

✓



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)