

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
«Урта Камышлы авылы
38че балалар бакчасы Нурлат муниципаль
районы Татарстан Республикасы» мәктәпкәчә
белем муниципаль бюджет учреждениесе

Мәктәп ур.38, Урта Камышлы авылы, Нурлат
районы, Татарстан Республикасы,
423006




РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№38 с. Средняя Камышла Нурлатского
муниципального района Республики
Татарстан»

ул.Школьная 38,с. Средняя Камышла,
Нурлатский район, Республика Татарстан,
423006

тел
(84345) 4-36-36

Исх. №40 «27» апреля 2022 г.

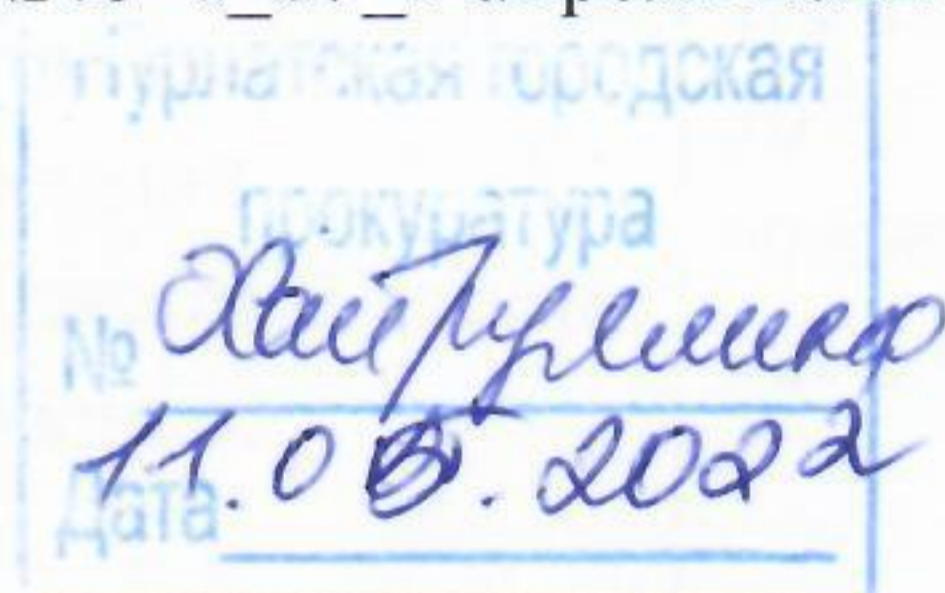






Нурлатскому городскому прокурору
Старшему советнику юстиции
С.Р. Зиятдинову

Информация о принятых мерах по устранению нарушений законодательства при организации питания несовершеннолетних, указанное в представлении в отношении Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №38 с. Средняя Камышла Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» Нурлатской городской прокуратуры Республики Татарстан от 12.04.2022 г. № 02-08-02/2022/180 об устанении нарушений законодательства при организации питания несовершеннолетних.

В ответ на Ваше представление от 12.04.2022г. № 02-08-02/2022/180 об устранении нарушений законодательства при организации питания несовершеннолетних по Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному учреждению «Детский сад №38 с. Средняя Камышла Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» приняты следующие меры:

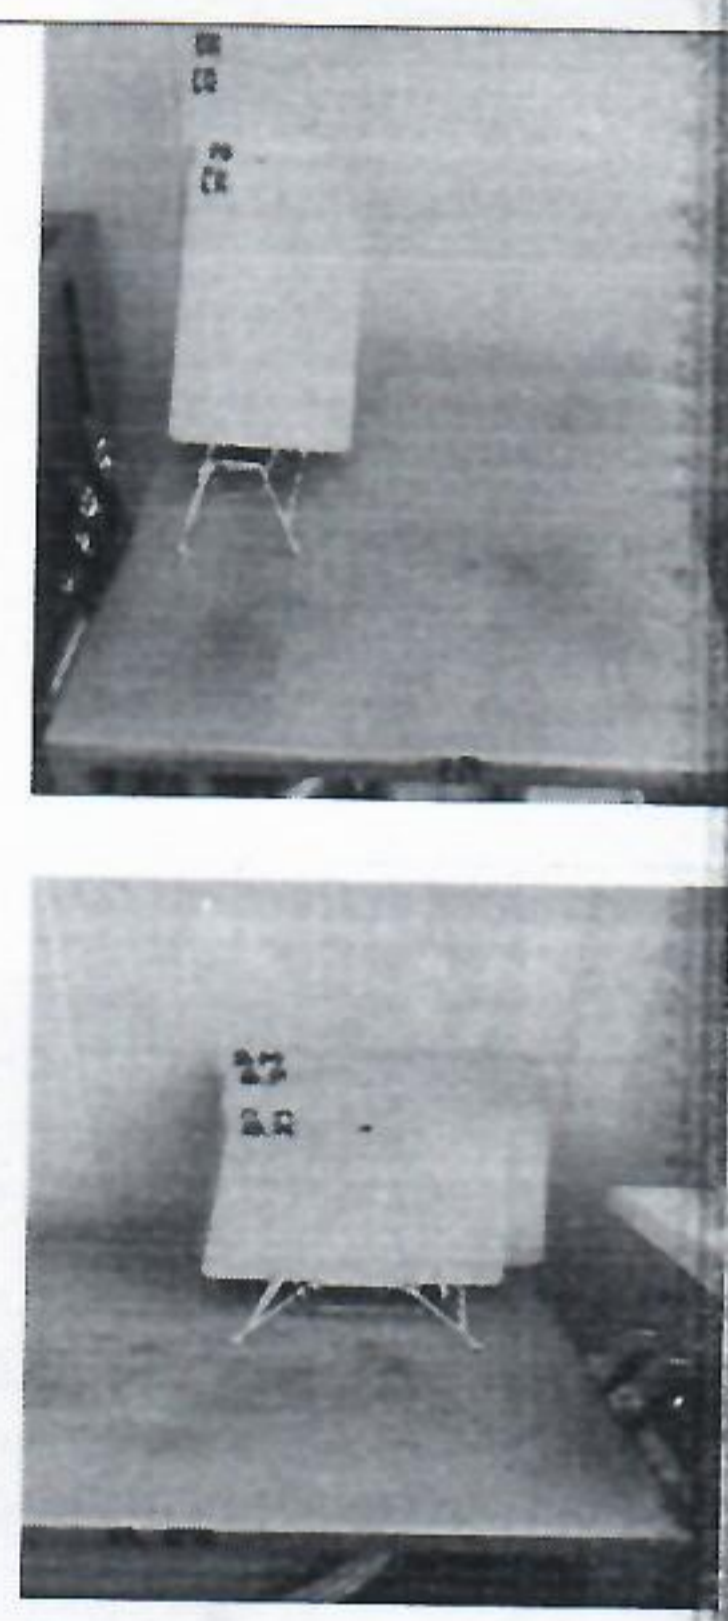Нарушения, указанные в предписании	Мероприятия по устранению нарушений	Подтверждающие документы
1. а. При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП. б. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке не	При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, основанные на принципах ХАССП приведена в соответствии с требованиями ст.10, п.1 ст.28,п.1,3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения». Составлен приказ №21 от 22.04.2022 г «О	Приложение №1.

<p>каждой партии приготовленной пищевой продукции.</p>	<p>ответственности»</p>	
<p>2. При изготовлении блюд, кулинарных изделий не обеспечивается последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц в пищевую продукцию.</p>	<p>При изготовлении блюд, кулинарных изделий последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц в пищевую продукцию приведены в соответствии с ст.10, ст.17, ч.1ст 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».</p>	
<p>3. В ежедневном меню основного питания на 08.04.2022 для всех возрастных групп детей отсутствует информация о калорийности порции</p>	<p>В ежедневном меню основного питания для всех возрастных групп детей приведены в соответствии с ст.10, ч.1ст 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1.7 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения».</p>	
<p>4. Складское помещение для хранения пищевых продуктов не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.</p>	<p>В складское помещение для хранения пищевых продуктов приобретен прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха.</p>	
<p>6. Оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, дополнительно не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции.</p>	<p>Составлено исходящее письмо №25 от 25.04.2022 г Руководителю Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района РТ Хамзину Р.Р.</p>	<p>Приложение №2</p>
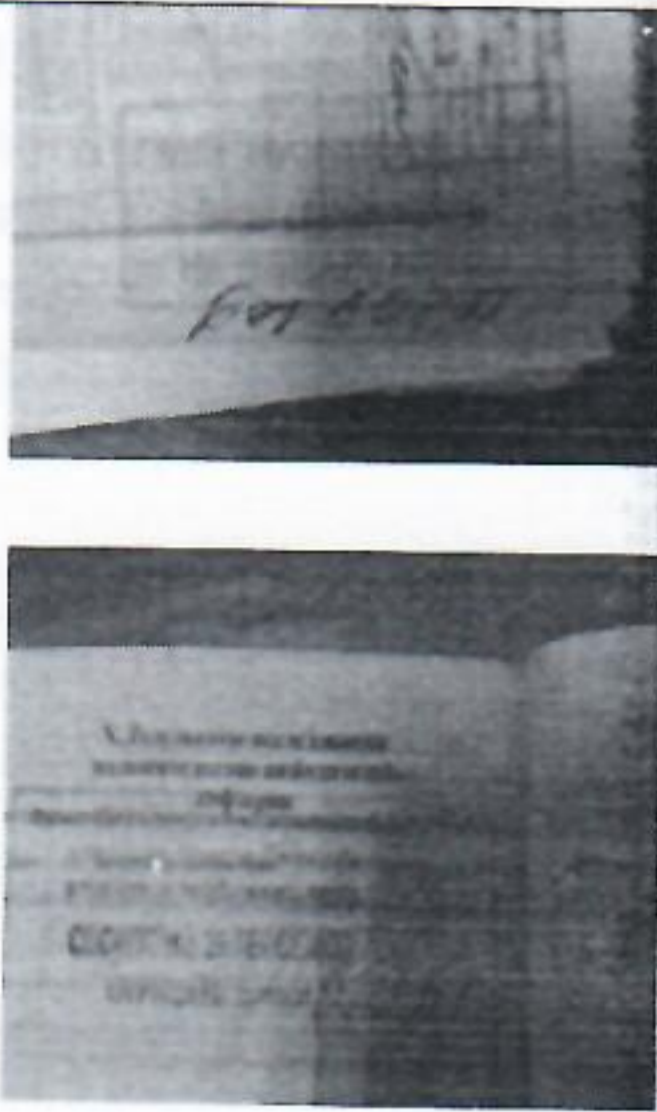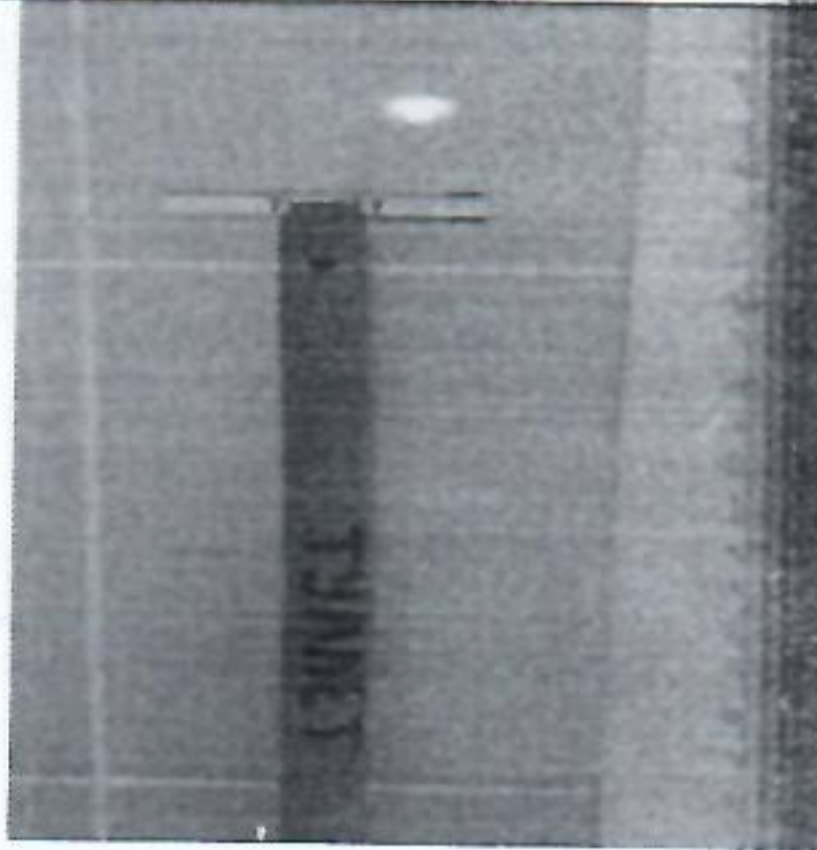
<p>У сотрудника пищеблока Горюновой Т.В. в медицинской книжке отсутствуют сведения об обследовании на яйца глист.</p>	<p>Осуществлен прием сотрудника пищеблока в учреждение с наличием в личных медицинских книжках результатов медицинских обследований на яйца глист.</p>	
<p>8. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалета, храниться совместно с иным уборочным инвентарем.</p>	<p>Уборочный инвентарь для уборки туалетов храниться отдельно от других инвентарей в соответствии с требованиями п. 2.11.3 ст.11, ст. 17, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».</p>	

Заведующий



М.А. Кульметьева

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
«Урта Камышлы авылы
38 нче балалар бакчасы Нурлат
муниципаль районы Татарстан
Республикасы» мәктәпкәчә белем
муниципаль бюджет учреждениесе


Мәктәп ур.38, Урта Камышлы авылы,
Нурлат районы, Татарстан Республикасы,
423006



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НУРЛАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №38 с.
Средняя Камышла Нурлатского
муниципального района Республики
Татарстан»
ул.Школьная 38,с.Средняя
Камышла, Нурлатский район,
Республика Татарстан, 423006

тел
8(84345) 4-36-36

Исх. №39 «_25_»апреля 2022 г.

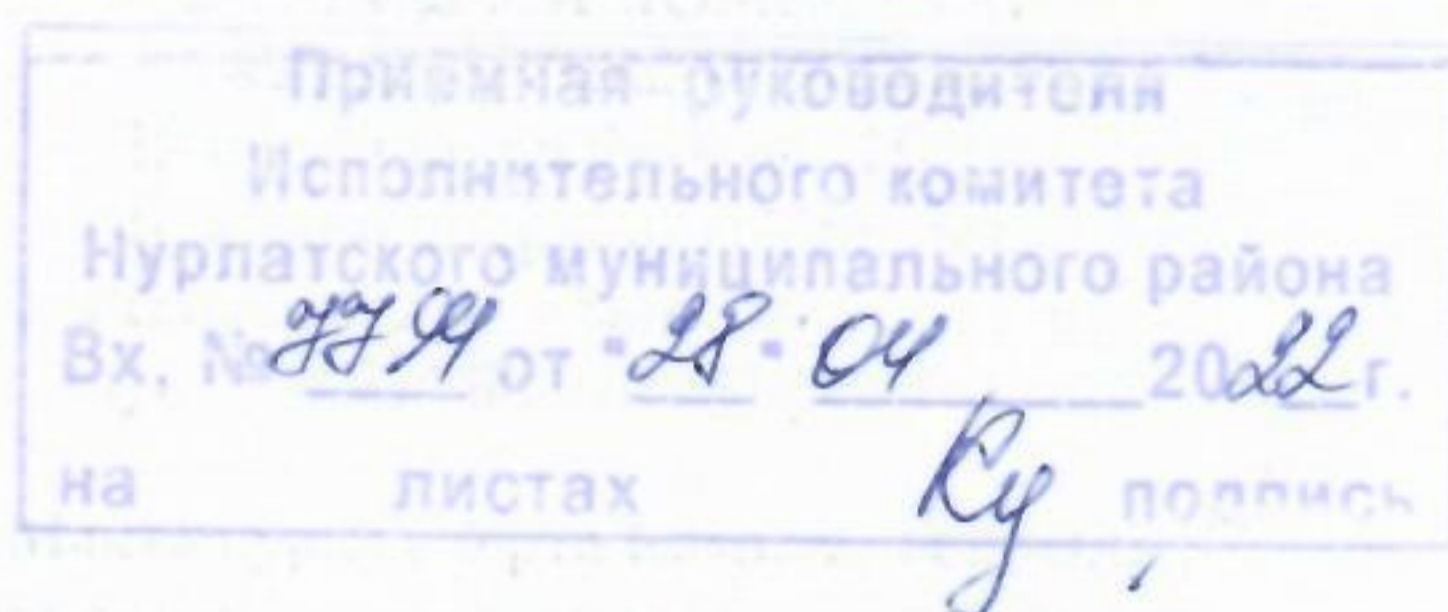

Руководителю Исполнительного
комитета Нурлатского
муниципального района РТ
Р.Р.Хамзину

Уважаемый Рафис Рафикович!

В отношении МБДОУ «Детский сад №38 с. Средняя Камышла Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» была проведена внеплановая проверка Нурлатской городской прокуратурой с привлечением специалистов Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском районах.


В результате проверки были допущены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а именно:

- оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, дополнительно не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции: на пищеблоке над раковиной для мытья посуды отсутствует вытяжка, что является нарушением ст.10, ст.17, ч.1ст.28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. «52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В связи с вышеизложенным, прошу Вас оказать содействие и выделить денежные средства на приобретение вытяжки на пищеблоке над раковиной для мытья посуды на сумму 30000 руб.00коп

Копия предписания № 02-08-02-2022/180 от 12 апреля 2022 г. прилагается

Заведующий

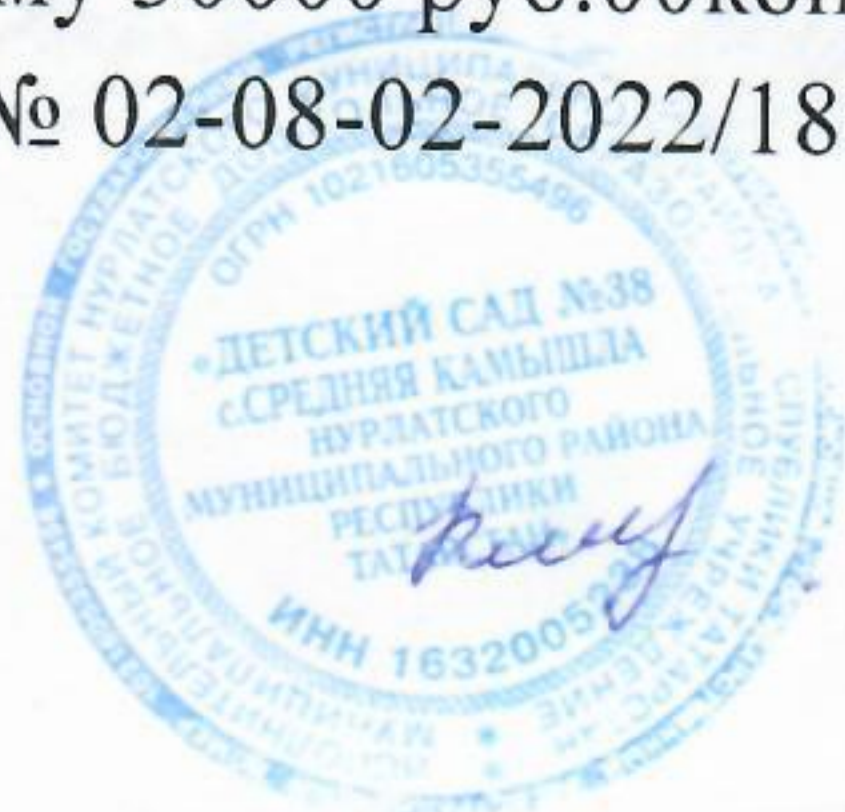

М.А. Кульметьева

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
«Урта Камышлы авылы»

38 нче балалар бакчасы Нурлат муниципаль
районы Татарстан Республикасы » мәктәпкәчә
белем муниципаль бюджет учреждениесе

Мәктәп ур.38, Урта Камышлы авылы, Нурлат
районы, Татарстан Республикасы,
423006



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№38 с. Средняя Камышла Нурлатского
муниципального района Республики
Татарстан »

ул.Школьная 38,с.Средняя Камышла,
Нурлатский район, Республика Татарстан,
423006

тел
(84345) 4-36-36

ПРИКАЗ

Номер документа	Дата составления
21	22.04.2022 г.

В связи с ненадлежащим исполнением поваром Горюновой Татьяны Владимировны, трудовых обязанностей и должностной инструкцией повара от 08.04.2022, выразившимся в нарушении ст. 10, ст.17, ч.1 ст.28. ч.3 ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999 г. «52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить повару Горюновой Татьяне Владимировне, замечание.

Основание

Представление Нурлатской городской прокуратуры об устранении нарушений законодательства при организации питания несовершеннолетних № 02-08-02-2022/180 от 12.04.2022 г.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ

М.А.Кульметьева

С приказом ознакомлены и согласны:

Горюнова Т.В. _____

