


И.о.начальника Челнинского  
территориального отдела  
Приволжского управления  
Ростехнадзора  
И.И.Кустовской.

Отчет  
по выполнению предписания № 43-21-135-140-082 от государственных инспекторов  
Валиевой В.М. и Мухлисова А.Ф.

№ п/п	Содержание	Исполнение
1	Отсутствует система технического обслуживания и планово предупредительного ремонта оборудования тепловых энергоустановок подлежащих планово-предупредительному ремонту, и планы ремонтов. Нарушение пункта 2,7»Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.03	Планово-предупредительный ремонт учреждения Утвержден Заведующей МБДОУ №65 «Машенька» Е.Н.Лисконог от 13 апреля 2016года.
2	Не в полном объеме ведется учет тепловых энергоустановок в журнале установленной формы согласно приложению №1» Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Нарушение п.1.5, «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.03	Занесены в журнал учета все тепловые энергоустановки учреждения.
3	Не проводятся технические освидетельствования тепловой энергоустановки в установленные сроки. Нарушение п. п 2.5.4. 2.6.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.03	Акт о проведении технического освидетельствования от 18.04.2016г.
4	Не организовано в учреждении постоянный и периодический контроль технического состояния тепловых энергоустановок. Результаты осмотра не оформляются в журнале обходов или в оперативном журнале. Нарушение п.2.6.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.03	Занесены в журнал учета все тепловые энергоустановки учреждения.
5	Не проводится очистка воздухопроводов системы приточно-вытяжной вентиляции здания детского сада от пыли. Нарушение пункта 9.3.22 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта	Провели очистку со СН и П и правилами.

	2003г.№115.	
6	Санитарное – техническое состояние венткамеры, расположенной в здании детского сада, не соответствует требованиям СН и П, не обеспечена безопасность эксплуатации, возможность осмотра и ремонта (завалены мусором, размещены посторонние предметы).Нарушение пункта 14.28.Строительные нормы и Правила Российской Федерации 41-02-2003,пункта 3.1.2.»Правила техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» утвержденных Минтопэнерго России Госэнергонадзора,1992. .	Привели в порядок со СН и П и правилами.
7	Отсутствует журнал учета ремонтов и калибровок средств учета электроэнергии. Нарушение п.1 ст.11 ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009. п.2.11.11. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.. .	Завели журнал учета ремонтов и калибровок.
8	Не ведется журнал учета ремонта и дефектов электрооборудования . Нарушение п.1 ст.11 ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009. п.1.8.9. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.. .	Занесены в журнал учета все дефекты и ремонты электрооборудования.
9	Не предоставлена утвержденная проекная документация (чертежи, схемы электроустановок учреждения. Нарушение п.1 ст.11 ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009. п.2.2.4. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.. .	В ДОУ имеется утвержденная проекная документация (чертежи, схемы электроустановок учреждения.

Заведующий МБДОУ №65 «Машенька»

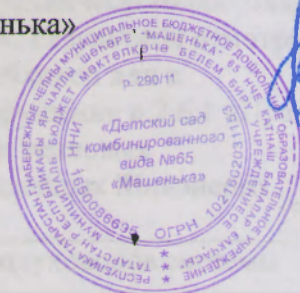

Е.Н.Лисконог