

**Справка МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №1 «Бэлэкэч»
Альметьевского муниципального района РТ;**

Нами, начальником Юго-Восточного отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора Приволжского управления Ростехнадзора Р.Р. Абзаловым и главным государственным инспектором Юго-Восточного отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора Приволжского управления Ростехнадзора И.Ю. Паймендеевым, и главным государственным инспектором Юго-Восточного отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора Приволжского управления Ростехнадзора И.А. Васильевым, была проведена оценка готовности МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №1 «Бэлэкэч» Альметьевского муниципального района РТ; к работе в ОЗП 2022-2023 г.г.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

1. Не назначены распорядительным документом ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель. Пункт 2.1.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.
2. Не проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок 2 раза в год (весной и осенью) смотровой комиссией. Пункт 3.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.
3. Отсутствует график технического осмотра зданий и сооружений. Пункт 3.3.3. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.
4. Отсутствуют акты испытания оборудования установок и систем теплоснабжения на плотность и прочность. Пункт 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.
5. Отсутствуют паспорта с отметкой о периодических поверках и произведенных ремонтах на все контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановок, а также не ведутся журналы записи результатов поверок, калибровок и ремонтов приборов. Пункт 9.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.
6. Не назначен ответственный за электрохозяйство по организации эксплуатации электроустановок. Пункт 1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003
7. Не ведется техническая документация по эксплуатации электрооборудования. Отсутствуют журналы и инструкции по эксплуатации электрооборудования. Пункты 1.2.2, 1.2.6, 1.8.1, 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003.
8. Отсутствуют надписи и обозначения на тепловых энергоустановках и трубопроводах. Пункт 9.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115. **Фото № 1.**
9. Отсутствует оперативный журнал. Пункт 9.1.55 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.
10. Отсутствует тепловая изоляция трубопроводов, проложенных в подвалах. Пункт 9.3.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115. **Фото № 2.**

11. Отсутствует схема теплового пункта, с указанием обозначений и номеров оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры. Пункт 2.8.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.

12. Перед манометром отсутствует 3-ходовой кран или заменяющее его устройство. Пункт 9.20 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115. **Фото № 3.**

13. Не обеспечены безопасные условия труда в производственных помещениях тепловых энергоустановок, а именно:

- не огражден приямок в тепловом пункте.


Пункт 2.10.6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115. Фото № 6. **Фото № 4.**

14. В электрощитовой не изолированы концы жил резервного кабеля. Пункт 1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003. **Фото №5**

Выводы:

Потребитель тепловой энергии не готов к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Начальник Юго-Восточного отдела
общепромышленного и государственного
энергетического надзора
Приволжского управления Ростехнадзора

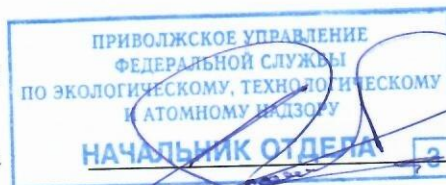

Р.Р. Абзалов

Со справкой оценки готовности МБДОУ «Центр-развития ребенка - детский сад №1 «Бэлэкэч» Альметьевского муниципального района РТ к работе в ОЗП 2022-2023 г.г ознакомлен, один экземпляр получил:

« 8 » июля 2022г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его законного представителя))

Фотоматериалы к справке

Фото № 1

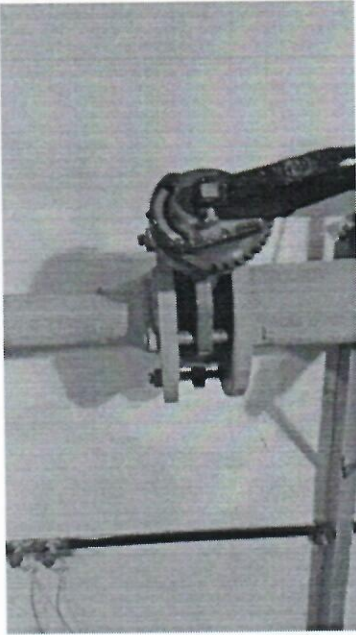


Фото № 2

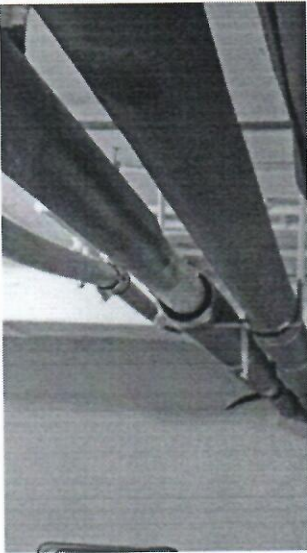


Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5

