

Памятка для родителей-кандидатов в воспитатели семейных дошкольных групп

О порядке открытия семейных дошкольных групп и требованиях, предъявляемых к жилым помещениям, в которых планируется работа семейных дошкольных групп


Основные нормативные документы:

1. СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда (далее-СанПиН 2.4.1.3147-13);
2. СанПиН 2.1.2.2845-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях";
3. Приказ Минздравасоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (далее-приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011г. №302н);
4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. №125н "Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям" (далее-приказ МЗ РФ от 21.03.2014г. №125н).

Функционирование дошкольных групп (далее-ДГ), реализующих образовательную программу дошкольного образования, осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего соответствие жилого помещения и оборудования жилого помещения санитарному законодательству в целях лицензирования образовательной деятельности.


С целью оформления и получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии заданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности руководителей дошкольной образовательной организации, при котором планируется открытие семейной дошкольной группы подаются заявления:

1. на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности, в общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (далее-Управление) по адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Большая Красная, д.30, 8 (843) 236-93-52 либо по месту расположения в Территориальный отдел Управления, контакты которых можно найти на сайте Управления <http://16.gov.tatarstan.gov.ru>, перейдя в раздел «Об Управлении»- структура.

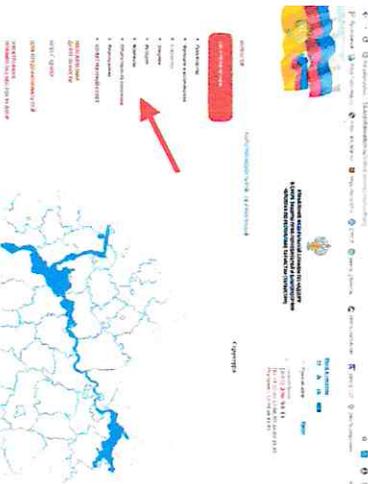

1


санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследование, исследование, испытания и иные виды оценок проводятся без взимания платы в срок не превышающий 5х месяцев

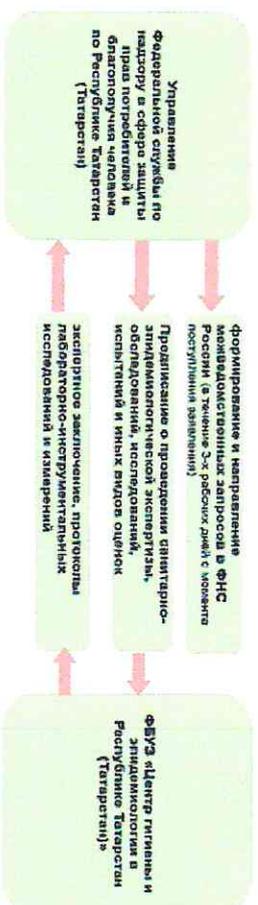

Федеральный закон от 30 марта 1998г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007г. №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и иных видах оценок, лицензионных и иных видах оценок»

2. на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения с приложением экспертного заключения
 - при личном предъявлении в общественной приемной Управления по адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул. Большая Красная, д.30, 8 (843) 236-93-52 либо по месту расположения в Территориальный отдел Управления;
 - почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения;
 - в электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
- через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

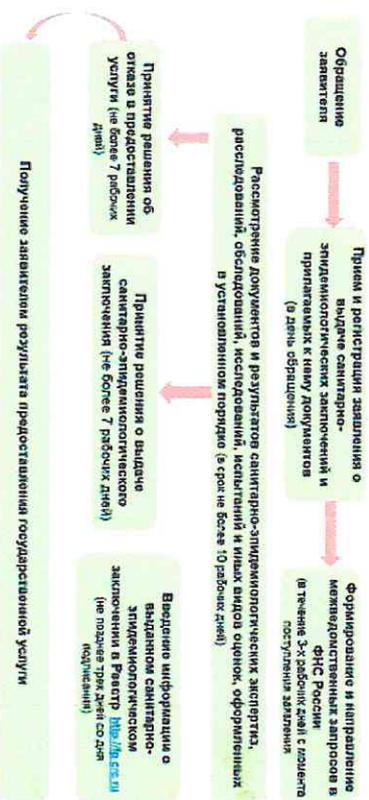

2



Образцы заявлений можно найти на сайте Управления <http://16.gosrotehnadzor.ru> в разделе «Электронное правительство. Госуслуги» - информация о государственных услугах-выдача санитарно-эпидемиологических заключений-образцы заявлений, где также представлены административный регламент, алгоритм оказания услуги, адреса и график приема/выдачи заявлений, порядок обслуживания и предоставления государственной услуги в электронном виде.

Требования к размещению и отделке.

Семейные дошкольные группы (далее-ДО) размещаются в жилых помещениях, обеспеченных системами централизованного или нецентрализованного водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения.

Количество детей определяется исходя из расчета площади не менее 2,0 метра квадратных в игровой комнате на одного ребенка.

Стены и потолки помещений не должны быть поражены грибом и иметь отслаивку безвредную для здоровья человека, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Возможно использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

Для дошкольных групп полного дня пребывания детей предусматривается следующий набор помещений и/или мест:

- место (помещение), оборудованное шкафчиками или вешалками для верхней одежды и полками для обуви;
- игровая комната для проведения занятий, игр;
- помещение (место в игровой комнате) для сна;
- кухня для хранения пищевых продуктов, приготовления пищи, мытья и хранения посуды, разделочного инвентаря и столовых приборов;
- помещение (место в игровой комнате или на кухне) для приема пищи детьми;
- место (в помещении кухни или игровой комнаты) для организации питьевого режима;

- помещение (место) для хранения белья;
- место (шкаф) для хранения уборочного инвентаря;
- умывальная комната;
- туалет.

Требования к оборудованию.

Туалет, предназначенный для детей, оборудуется унитазами. Каждый фактически находящийся в дошкольной группе ребенок в возрасте 5 - 8 лет обеспечивается персональным (или одноразовым) сидением на унитаз, изготовленным из материалов, безвредных для здоровья человека и допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Дети в возрасте до 5 лет, фактически находящиеся в дошкольной группе, обеспечиваются персональными горшками. Допускается обеспечение детей в возрасте от 4 до 5 лет персональным (или одноразовым) сидением на унитаз. Допускается использование туалета и умывальной комнаты персоналом дошкольной группы. Возможно совмещение в одном помещении туалета и умывальной комнаты.

В умывальных помещениях устанавливаются вешалки для полотенец. Каждый фактически находящийся в дошкольной группе ребенок, обеспечивается индивидуальным полотенцем для рук, а при организации сна - индивидуальным полотенцем для ног. Допускается использование одноразовых полотенец для рук.

В дошкольных группах обеспечиваются условия для просушивания верхней одежды и обуви детей.

Столы, стулья и кровати должны соответствовать росту и возрасту детей. Подбор столов и стульев для детей следует проводить с учетом антропометрических показателей.

Помещения для организации сна оборудуют кроватями. Кровати должны соответствовать росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Допускается организовывать дневной сон детей на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях. При использовании раскладных кроватей должно быть предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья.

Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, полотнами, из расчета по 3 комплекта на каждого ребенка. Для использования (грязного) белья предусматривается специальная емкость (бак, ведро) или клеенчатый (пластиковый) мешок с соответствующей маркировкой.

Для игр детей используют игрушки, выполненные из материалов, безвредных для здоровья человека, допускающих влажную обработку (стирку) и дезинфекцию.

В дошкольных группах, работающих с организацией дневного сна детей, рекомендуется обеспечить условия для стирки и глажения постельного белья, полотенец. Не допускается сушка белья, одежды и обуви в игровой комнате, спальне, кухне.

Организация питания.

Приготовление пищи для детей осуществляется в помещении кухни, которое оборудуется холодильным и технологическим оборудованием: электроплитой (газовой плитой) с духовкой; двухсекционной мойкой (допускается односекционная мойка при количестве детей в группе не более 10); посудой (столовой, кухонной), разделочным инвентарем (досками, ножами); рабочими столами для разделки пищевых продуктов и приготовления блюд (не менее двух); полками и/или тумбами, шкафами для разделочного хранения столовой, кухонной посуды, разделочного

