



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
**ПРОКУРАТУРА
ДРОЖЖАНОВСКОГО РАЙОНА**

Нафиева ул., 20, Старое Дрожжаное, 422470,
(8-84375) 2 28 91, e-mail: drz.prok@tatar.ru

Директору МБДОУ «Матакский
детский сад» Дрожжановского
муниципального района Республики
Татарстан

Фадеевой Т.Н.

22.06.2021 № 02-08-03-2021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об образовании

Прокуратурой района совместно с специалистами МОНД по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан проведена проверка в сфере обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних в муниципальных бюджетных дошкольных общеобразовательных учреждениях Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности - это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. В соответствии со ст.16 вышеуказанного закона Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» установлены правила противопожарного режима, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28, п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» руководители образовательных организаций, органов образования должны создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотр и уход за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в

течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила), на объектах защиты запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации и у дверей эвакуационных выходов.

В соответствии с п. 56 Правил пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

В ходе проверки МБДОУ «Матакский детский сад» установлены следующие нарушения:

1) пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

2) допускается размещение горючих предметов (стеллажей для обуви) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов

Указанные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными должностными лицами МБДОУ «Матакский детский сад» Дрожжановского муниципального района и отсутствия должного контроля за подчиненными сотрудниками с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры Дрожжановского района и принять меры к устранению выявленных нарушений норм действующего законодательства и недопущению их впредь.

2. О месте и времени рассмотрения настоящего представления известить прокуратуру Дрожжановского района Республики Татарстан.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке ответственных лиц МБДОУ «Матакский детский сад» Дрожжановского муниципального района за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Дрожжановского района Республики Татарстан в установленный законом срок с приложением копий соответствующих документов.

Прокурор района
старший советник юстиции



И.И. Маликов

Кем
Зав. 9/8



**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Матакский детский сад»
Дрожжановского муниципального района
Республики Татарстан**

(Отчет об исполнении представления от 22 июня 2021 года № 02-08-03-2021)

Прокурору Дрожжановского района
Республики Татарстан
старшему советнику юстиции
Маликову И.И.

«22» июля 2021 г.

ОТЧЕТ

об исполнении «Представления об устранении нарушений законодательства об образовании»
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Матакский детский сад» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан

В результате проверки, проведенной специалистами МОНД по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, в сфере обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и со ст.16. вышеуказанного закона Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Матакский детский сад» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования (Представление от 22.06.2021 № 02-08-03-2021)

В ходе исполнения представления проведены следующие мероприятия:

№ пп	Вид нарушения	Проведенная работа по каждому виду нарушения	Подтверждающие документы
1.	Обеспечить:		
1.1	Пожарный пост (диспетчерская) <u>не обеспечен:</u> 1. исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного; 2. средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты на каждого дежурного; (п.56 правил противопожарного режима РФ от 16.09.2020 № 1479)	Нарушение устранено: Пожарный пост (диспетчерская) <u>обеспечен:</u> 1. исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного; 2. средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты на каждого дежурного; (п.56 правил противопожарного режима РФ от 16.09.2020 № 1479)	Приложение № 1 Приложение №2



1.2.	Допускается размещение горючих предметов (стеллажей для обуви) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов (п.16 правил противопожарного режима РФ от 16.09.2020 № 1479)	Нарушение устранено: Пути эвакуации и эвакуационные выходы освобождены от мебели, оборудования и других предметов (п.16 правил противопожарного режима РФ от 16.09.2020 № 1479)	Приложение №3
1.3.	Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных лиц МБДОУ за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей	Вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных лиц был рассмотрен на общем собрании трудового коллектива от 29.06.2021	Копия документа общего собрания трудового коллектива от 29.06.2021

Заведующий МБДОУ «Матакский детский сад» ДМР РТ,

Фалеева Т.Н.





Signature of





**ЗЕЛИНСКИЙ
ГРУПП**

Руководство по эксплуатации, Паспорт
**СИЗОД Самоспасатель фильтрующий
ГАЗОДЫМОЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ**

ГДЗК-ЕН

И. 2020 г.

до 31 2027 г.

огнестойкий капюшон
защищает от горячих расплавов и открытого огня

широкое смотровое окно (герметичные швы)
можно использовать ГДЗК-ЕН в очках

гипоаллергенный
эргономичный подмасочник

фильтр комбинированный
цельнометаллический корпус

гопалитовый наполнитель
очищает вдыхаемый воздух
регулируемые ремни оголовья

обтюратор
обеспечивает герметичность посадки
можно использовать людям
с длинными волосами и бородой

светоотражающие элементы
незаменимы при эвакуации

комплектность:

- рабочая часть;
- герметичная упаковка;
- руководство по эксплуатации;
- сумка для хранения и ношения.



Соответствует:
ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 53261-2009
ГОСТ Р 22.9.09-2014
СТБ 11.14.05-2010
ТУ 6-60209591-392-93


ПАРТИЯ:

128

изготовлена и принята в соответствии
с обязательными требованиями
нормативно-технических документов,
действующих на территории
и признака годности для эксплуатации

ШТАМП ОТК:

САМОСПАСАТЕЛЬ ГДЗК-ЕН СООТВЕТСТВУЕТ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

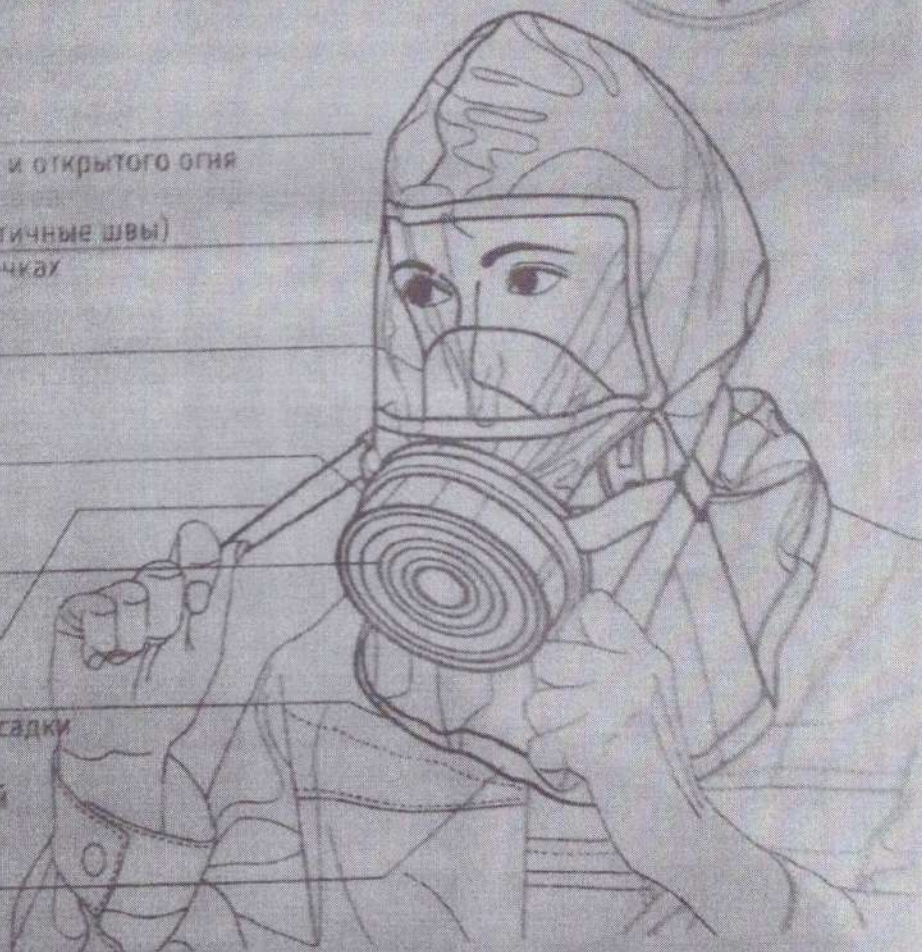

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ГДЗК-ЕН:

- огнестойкий капюшон со смотровым окном, внешним регулируемым оголовьем, эластичным шейным обтюратором, полумаской и клапаном выдоха;
- комбинированный фильтр в металлическом корпусе.



Примечание




A sketch of a man in a suit, possibly a portrait or a study for a painting. The man is shown from the chest up, wearing a dark suit jacket over a light-colored shirt and a dark tie. He has short, dark hair and a serious expression. The sketch is rendered in dark, bold lines, with some areas of shading. The background is plain and light-colored.

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

112



1. *Handwritten text, mostly illegible.*

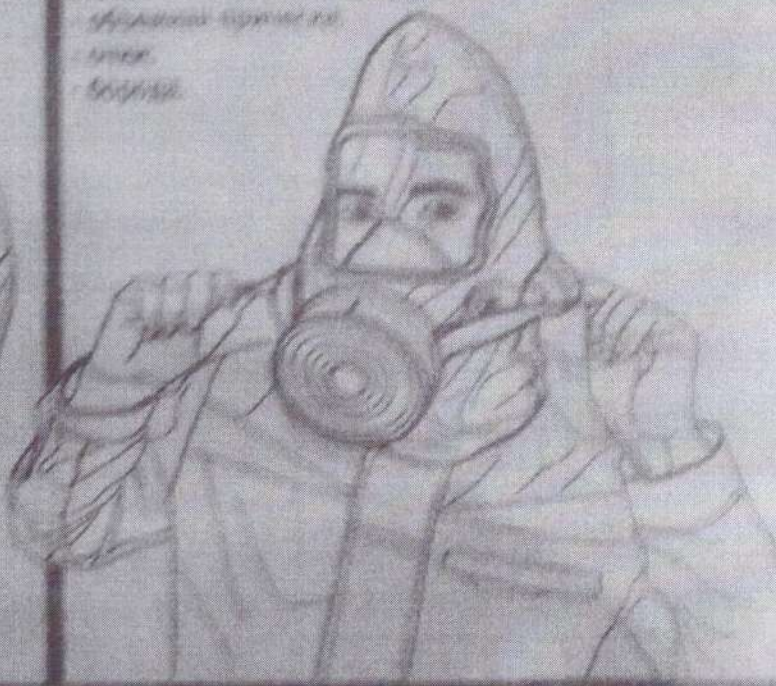

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a copy of the original letter, and is signed by Abraham Lincoln.

Архивный



ПРИМЕНЕНИЕ

ГДЗК-ЕН является фильтрующий «Г» аэрозольно-газовый комплект ГДЗК-ЕН (далее - ГДЗК-ЕН) - респираторный фильтрующий самоспасатель, предназначенный для индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека в возрасте старше 12 лет или имеющего размер шеи более 10 см от продуктов горения (аэрозолей (дымов), паров и газов органических, неорганических кислот, неорганических основных веществ, в том числе и монооксида углерода, образующихся при пожарах, а также паров и аэрозолей аварийно-химически опасных веществ (АХОВИД), радиоактивной пыли и бактериальных аэрозолей. Обеспечивает время защитного действия от указанных групп веществ - не менее 30 минут. ГДЗК-ЕН может применяться людьми, имеющими усы, бороду, объемные прически, а также использующими очки.

ГДЗК-ЕН имеет капюшон одного (универсального) размера, полностью закрывающий голову человека. Обеспечивает возможность ведения переговоров между людьми.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ГДЗК-ЕН допускается использовать только при концентрации кислорода в окружающей среде не менее 17% (об.).

Запрещается использовать ГДЗК-ЕН для защиты от групп веществ, не указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Запрещается применить ранее использованные ГДЗК-ЕН.

Запрещается использовать ГДЗК-ЕН при обнаружении нарушения целостности герметичной упаковки и/или рабочей части.

Запрещается применять ГДЗК-ЕН после истечения гарантийного срока хранения (срока службы в состоянии ожидания применения) - 7 лет.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение
Масса рабочей части	не более 800 г
Смотровое окно капюшона обеспечивает площадь поля зрения от площади поля зрения без капюшона	не менее 70 %
Время надевания и приведения в действие	не более 60 с
Сопротивление дыханию при расходе воздуха 95 дм ³ /мин. на входе/на выходе	не более 800 Па/300 Па
Коэффициент проникновения масляного тумана	не более 0,01 %
коэффициент подсоса масляного тумана в зону дыхания и в зону глаз	не более 1,0 % не более 2,0 %
Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	
Применение при диапазоне температур окружающей среды: - защита от продуктов горения, - защита от АХОВИД	от 0°C до +60°C от -20°C до +40°C
Сохраняет работоспособность после воздействия: t = 50±3°C / t = -50±3°C / t = 35±2°C и φ = 90±5%	24±1 ч / 4±0,1 ч / 24±1 ч
Сохраняет работоспособность после пребывания в среде с t = 200°C	60±5 с
Сохраняет работоспособность после воздействия t = 800±50°C	5,0±0,2 с
Сохраняет работоспособность после воздействия теплового потока плотностью 8,5±0,5 кВт/м ²	3,0±0,1 мин

САМОСПАСАТЕЛЬ ГДЗК-ЕН ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ГРУПП ВЕЩЕСТВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЮ ФИЛЬТРАЦИИ: А, В, Е, С, АХ, АХОВИД, НОРЗ

30 мин

защита от	CO	SX(CO)	концентрация
монооксид углерода	CO	A	175±25 мг/м ³
циклогексан	C ₆ H ₁₂	AX	1000±100 мг/м ³
акролеин	C ₃ H ₂ O	AX	1000±100 мг/м ³
хлор	Cl ₂	B	3000±100 мг/м ³
синильная кислота	HCN	B	100±10 мг/м ³
сероводород	H ₂ S	B	1000±100 мг/м ³
диоксид серы	SO ₂	E	1000±100 мг/м ³
аммиак	NH ₃	K	1000±100 мг/м ³
оксиды азота	N ₂ O	NO	1000±100 мг/м ³

температурный режим	время защитного действия
0°C...+60°C	1800 сек
-20°C...+40°C	1800 сек
+200°C	60 сек
+800°C	5 сек



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ОАО «ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского»,
Россия, 144001, МО, г.Электросталь, ул.К.Маркса, 1
Тел.: +7 499-638-36-20 ehmz.ru zelinskygroup.com

Приложение

ПОКАЗАТЕЛИ

Прохождение через комбинированный фильтр ГДЗК-ЕН загрязненный воздух очищается от токсичных газов, паров, аэрозолей и поступает в органы дыхания. Выдыхаемый воздух через клапан выдоха не возвращается в атмосферу.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГДЗК-ЕН является изделием одноразового применения. Не допускается включаться в работу, использованный самоспасатель.

Материалы, применяемые для изготовления ГДЗК-ЕН при хранении не выделяют в атмосферу вредные вещества в концентрациях, превышающих их предельно допустимые значения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Техническое обслуживание ГДЗК-ЕН заключается в проведении пользователем периодических контрольных осмотров, в ходе которых проверяется целостность сумки (отсутствие порезов, проколов) и сохранность изделия предприятия-изготовителя.

ГДЗК-ЕН транспортируются всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах.

При погрузочно-разгрузочных работах запрещается подвергать ящики (коробки) с ГДЗК-ЕН броскам и ударам.

Ящики (коробки) с ГДЗК-ЕН должны храниться в сухих отапливаемых складских помещениях с температурой от +5°C до +40°C и при хранении не должны подвергаться действию прямых солнечных лучей и паров органических растворителей, агрессивных веществ, атмосферных осадков и грунтовых вод. Ящики (коробки) ГДЗК-ЕН хранят на складах штабелями не более 5 ящиков по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных систем.

ГАРАНТИИ

Гарантийный срок хранения ГДЗК-ЕН в состоянии пригодности к применению с момента прихода партии ГДЗК-ЕН, указанной в паспорте, и не более 7 лет с момента изготовления изделия.

По истечении гарантийного срока хранения предприятие-изготовитель несет ответственность по гарантии ГДЗК-ЕН, если ГДЗК-ЕН не последующие 7 лет/услуга является платной.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

ГДЗК-ЕН, после использования по назначению, или в связи с окончанием срока хранения (службы), подлежит утилизации и захоронению в соответствии с ГОСТ Р 57001-2003 или возврату на предприятие-изготовитель для утилизации по письменной договоренности.

Материалы, используемые для изготовления ГДЗК-ЕН, не оказывают вредного воздействия на окружающую среду.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ

Предприятие-изготовитель и организация-продавец не гарантируют безаварийную работу ГДЗК-ЕН и не принимают рекламаций в случае использования ГДЗК-ЕН не по назначению, нарушения порядка применения, условий хранения и прочих требованиях настоящего руководства по эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского»
Россия, 144001, МО, г.Электросталь,
ул. К.Маркса, 1
тел.: +7 499 638 36 20
ehmz.ru
ehmz@zelinskygroup.com
zelinskygroup.com

 **ЗЕЛИНСКИЙ
ГРУПП**



Присоединить

ВЫХОД

01-112



Приложение к 5



Купленные в





Купленные в





Приложение к 3/4) Ж





Приложение № 47

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Матакский детский сад» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан

ПРОТОКОЛ
общего собрания трудового коллектива № 3

с.Матаки

«29» июня 2021 г.

В штате: 5 человек. Присутствовало: 5 человек. Отсутствующих: 0 человек.

Председатель: Фадеева Т.Н.

Секретарь: Чукмарова Н.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Итоги летней оздоровительной компании 2021:

1.1.Безопасность воспитанников в летний период

1.2. Противопожарная безопасность

1.3. Устранение нарушений законодательства об образовании по итогам проверки от 22.06.2021

Начала заседание трудового коллектива воспитатель Падюкина И.Н., она подвела итоги летней оздоровительной компании: воспитанники укрепили свое здоровье, посещение было удовлетворительное, никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, не болели.

По второму вопросу послушали заведующую Фадееву Т.Н. Она в кратце напомнила о ситуации в стране, об антитеррористической бдительности, о вакцинации против КОВИД-19, о здоровье детей, особенно заострила внимание о пожарной безопасности в летний период.

По 3-ему вопросу, по итогам проверки прокуратурой района в сфере обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних, также взяла слово заведующая Фадеева Т.Н. Она дала замечание подсобному рабочему Чукмаровой Н.В. по устранению загромождения путей эвакуационных выходов стеллажом для обуви и ковровых дорожек. Вопрос приобретения электрического фонаря и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара оставила за собой.

Постановили:

1. Считать летнюю оздоровительную кампанию удовлетворительной.
2. Соблюдать правила пожарной безопасности в летний период.
3. Приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от факторов пожара и держать в свободном проходе эвакуационные выходы

Председатель собрания

Фадеева Т.Н.

Секретарь собрания

Чукмарова Н.В.

