

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)
423060, РТ, Аксубаевский муниципальный район, п.г.т. Аксубаево ул. Толстого д.6
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

п.г.т. Аксубаево
(место составления акта)

«30» ноября 2020 г.

(дата составления акта)

16 часов 30 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица, индивидуального предпринимателя № 179

По адресу/адресам: 423060, РТ, Аксубаевский муниципальный район, п.г.т. Аксубаево,
ул. Мазилина, д.10а.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжении заместителя начальника межрайонного отдела
надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам
Гафиятова Р.Х. № 179 от 30.10.2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Государственное казенное учреждение « Социальный приют для детей и подростков
"Мечта" в Аксубаевском муниципальном районе

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"30" ноября 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

" " 201 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонный отдел НД по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Старшенина Л.М.

02.11.2020 г. 11 ч.00 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель начальника МОНД и ПР по
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
РТ подполковник внутренней службы Гафиятов Р.Х.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства (об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали директор Государственного казенного
учреждения « Социальный приют для детей и подростков "Мечта" в Аксубаевском
муниципальном районе Старшенина Л.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия (мобильный телефон Honor 10 использованный при проверки техническое средство): выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- 1 **Установлена не противопожарная дверь выхода в чердачное помещение крыши здания с пределом огнестойкости не менее EI 30;**
Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) — таблице 2, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград, — таблице 3. Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными. Противопожарные преграды должны быть класса К0. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2—4-го типов класса К1. (Требование ст.4 п.4, ст.151 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СНиП 21-01-97 Раздел 5 п. 5.14* Табл.2)*
- 2 **Установлена не противопожарная дверь выхода в помещение бани и кухни с пределом огнестойкости не менее EI 30;**
Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) — таблице 2, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград, — таблице 3. Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными. Противопожарные преграды должны быть класса К0. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2—4-го типов класса К1. (Требование ст.4 п.4, ст.151 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СНиП 21-01-97 Раздел 5 п. 5.14* Табл.2)*
- 3 **На объекте защиты (с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м) не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.**
В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок. (Требование ст.4 п.4, ст.151 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.11);*
- 4 **В помещении бани не выполнен сухотруб и не присоединен к внутреннему хозяйственному водопроводу;**
При устройстве встроенных саун необходимо соблюдение следующих требований, устройство в парильной перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу. (Требование п. 1.81 СНиП 2.08.02-89*; п. 6.3.9 п.п. 2 СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»);*
- 5 **На объекте защиты не проведено техническое обслуживание огнетушителя, введенного в эксплуатацию.**
Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. (Требование ст.4 п.4, ст.151 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
- 6 **Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и не оформляет акт проверки.**
(Пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (далее-ППР). (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

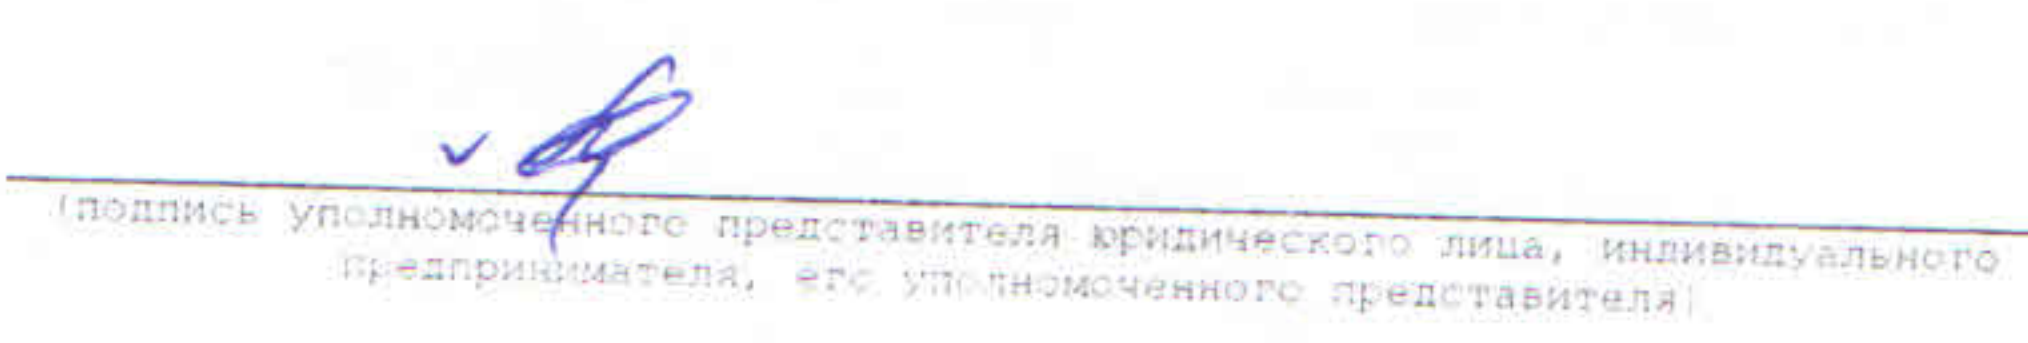
298 8 46, 48

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 179/1/114 от 30.11.2020 года,
протокол об административном правонарушении № 336-2020-0160, от 30.11.2020 г.
по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) : директор Государственного казенного учреждения « Социальный приют для детей и подростков "Мечта" в Аксубаевском муниципальном районе Старшинина Л.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"30" ноября 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)